


**Mutzenhouse**

Création du plan : 05/09/2007  
 Mise à jour réseaux : 06/12/2017  
 Dessinateur : L. KAYSER  
 Report des extensions : 17/04/2019  
 rep.lu : 19/03/2019

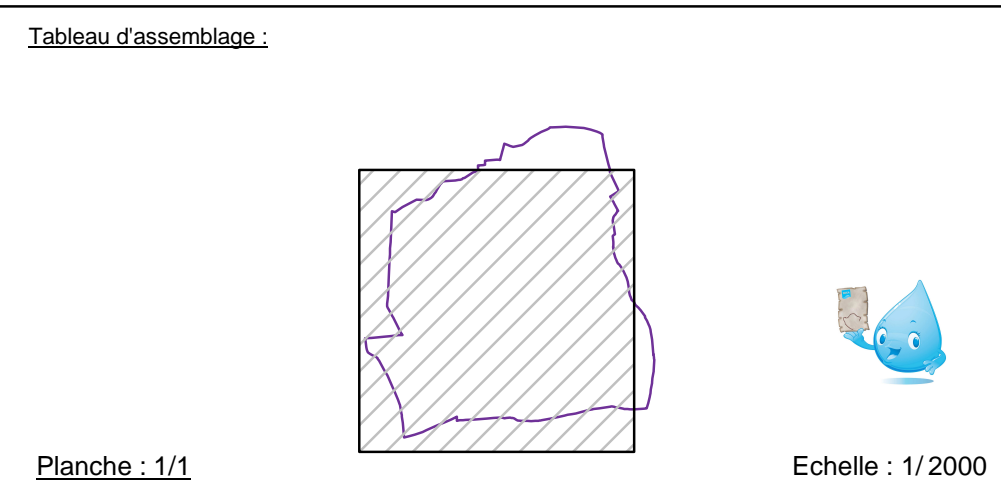

**Légende P.L.U.**  
 - - - Conduite AEP à prévoir  
 - - - Conduite AEP à renforcer

**Réseau d'eau potable**

<p><b>Légende :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Réseau d'eau (Brute)</li> <li>Réseau d'eau (Basse pression)</li> <li>Réseau d'eau (Moyenne pression)</li> <li>Réseau d'eau (Haute pression)</li> <li>Capacité de vidage</li> <li>Réseau non rétrogradé</li> <li>Réseau hors compétence</li> <li>PotEAU d'incendie (PI)</li> <li>Hydrant (HI)</li> <li>Clame incendie (Non raccordée)</li> <li>Puits d'incendie (Non raccordé)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vanne ouverte</li> <li>Vanne fermée</li> <li>Rabot prise</li> <li>Regard de branchement Léger</li> <li>Regard de branchement Béton</li> <li>Station</li> <li>Plaque pleine</li> <li>Séparateur de tronçons</li> <li>Cône de réduction</li> <li>Ventouse</li> <li>Vidange/Purge ou Aération</li> <li>Hydrant d'Aération (HA)</li> <li>Réducteur ou Stabilisateur de pression</li> <li>Bonne fontaine</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Regard de comptage</li> <li>Regard de régulation</li> <li>Station de pompage</li> <li>Station relais</li> <li>Station de traitement</li> <li>Source</li> <li>Puits</li> <li>Bière-charge</li> <li>Collecteur</li> <li>Réservoir</li> <li>Plan de recouvrement</li> </ul>
---	---	---

Reproduction soumise à l'autorisation préalable du SDEA - SCAN25 - IGN Paris - Reproduction Interdite - Licence n°9278

